


Eri valmistajien CE-testatut kuormitukset ja saavutetut puhdistustulokset - Vertailukohteena hajajätevesiasetuksen 209/2011 vaatimukset

ORGAANINEN AINE BHK₇

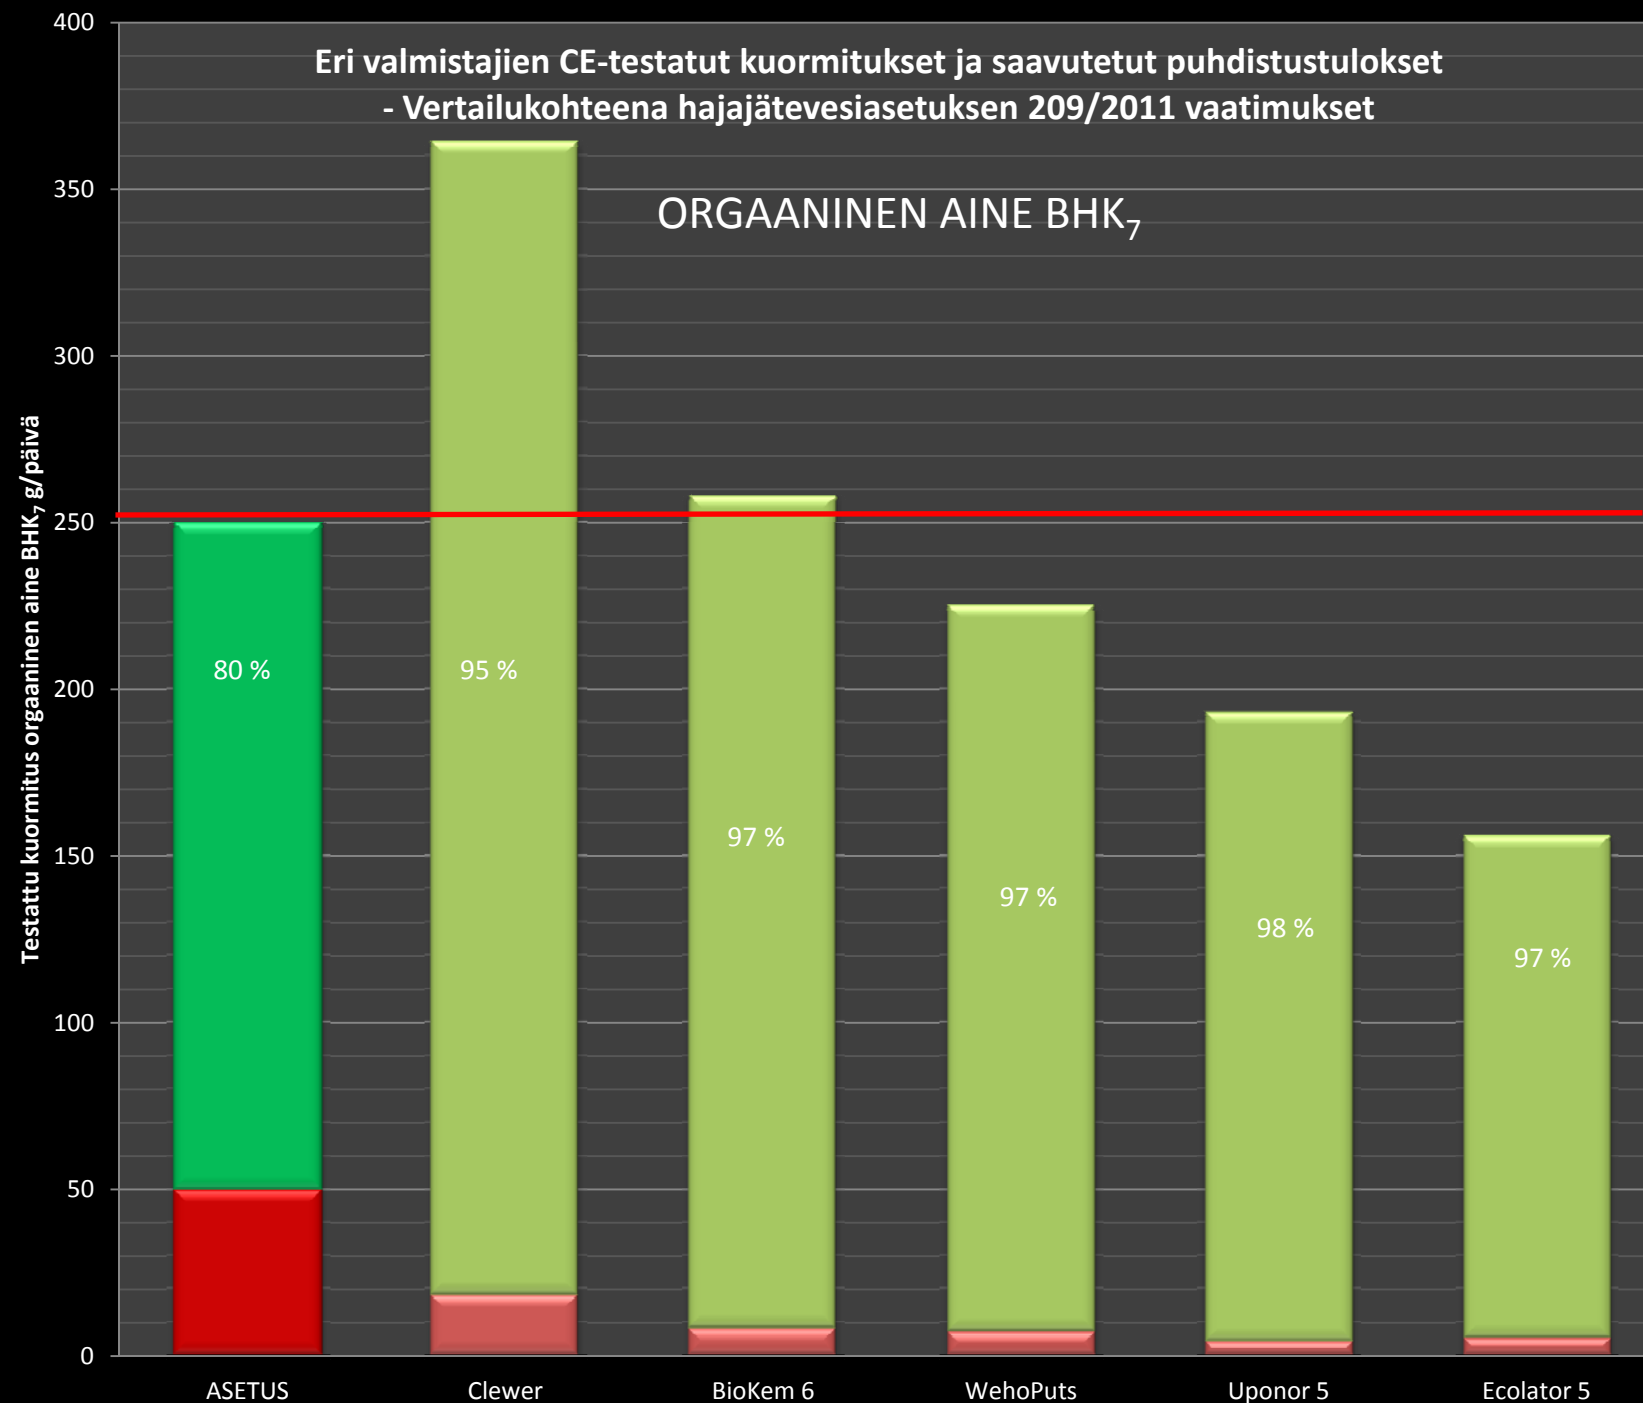

Asetuksen minimi
mitoitusvaatimus:
- 5 asukkaan
kuormitus
orgaaninen aine
250 g/päivä


Asetuksen minimi
puhdistusvaatimus:
Orgaaninen
aine 80 %

[Pilaantumiselle
herkillä alueilla
puhdistusvaatimus
on 90 %]

■ Poistuma
■ Jäämä

Eri valmistajien CE-testatut kuormitukset ja saavutetut puhdistustulokset - Vertailukohteena hajajätevesiasetuksen 209/2011 vaatimukset

FOSFORI

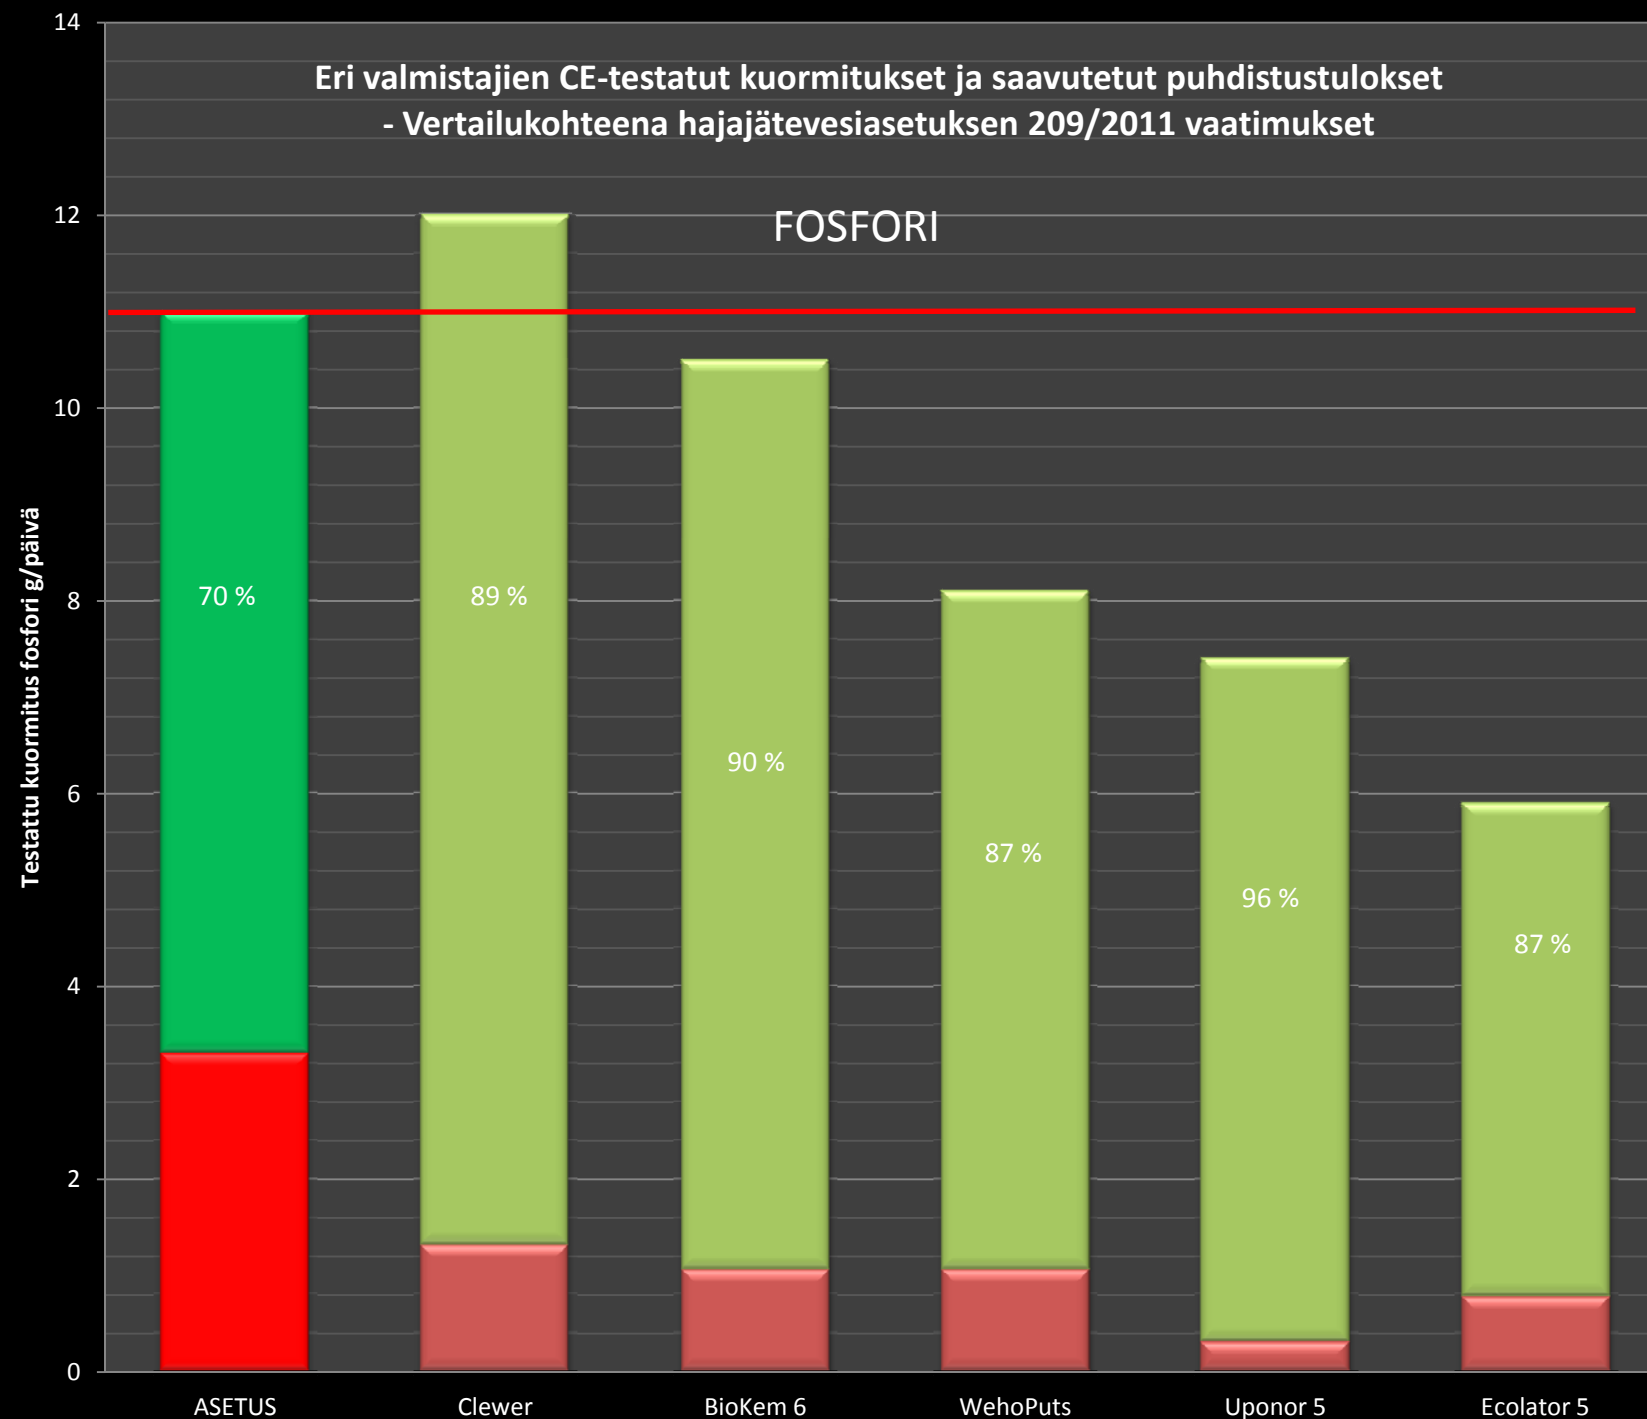

Asetuksen minimi
mitoitusvaatimus:
- 5 asukkaan
kuormitus fosfori
11 g/päivä


Asetuksen minimi
puhdistusvaatimus:
Fosfori 70 %

[Pilaantumiselle
herkillä alueilla
puhdistusvaatimus
on 85 %]

■ Poistuma
■ Jäämä

Eri valmistajien CE-testatut kuormitukset ja saavutetut puhdistustulokset - Vertailukohteena hajajätevesiasetuksen 209/2011 vaatimukset

TYPPI

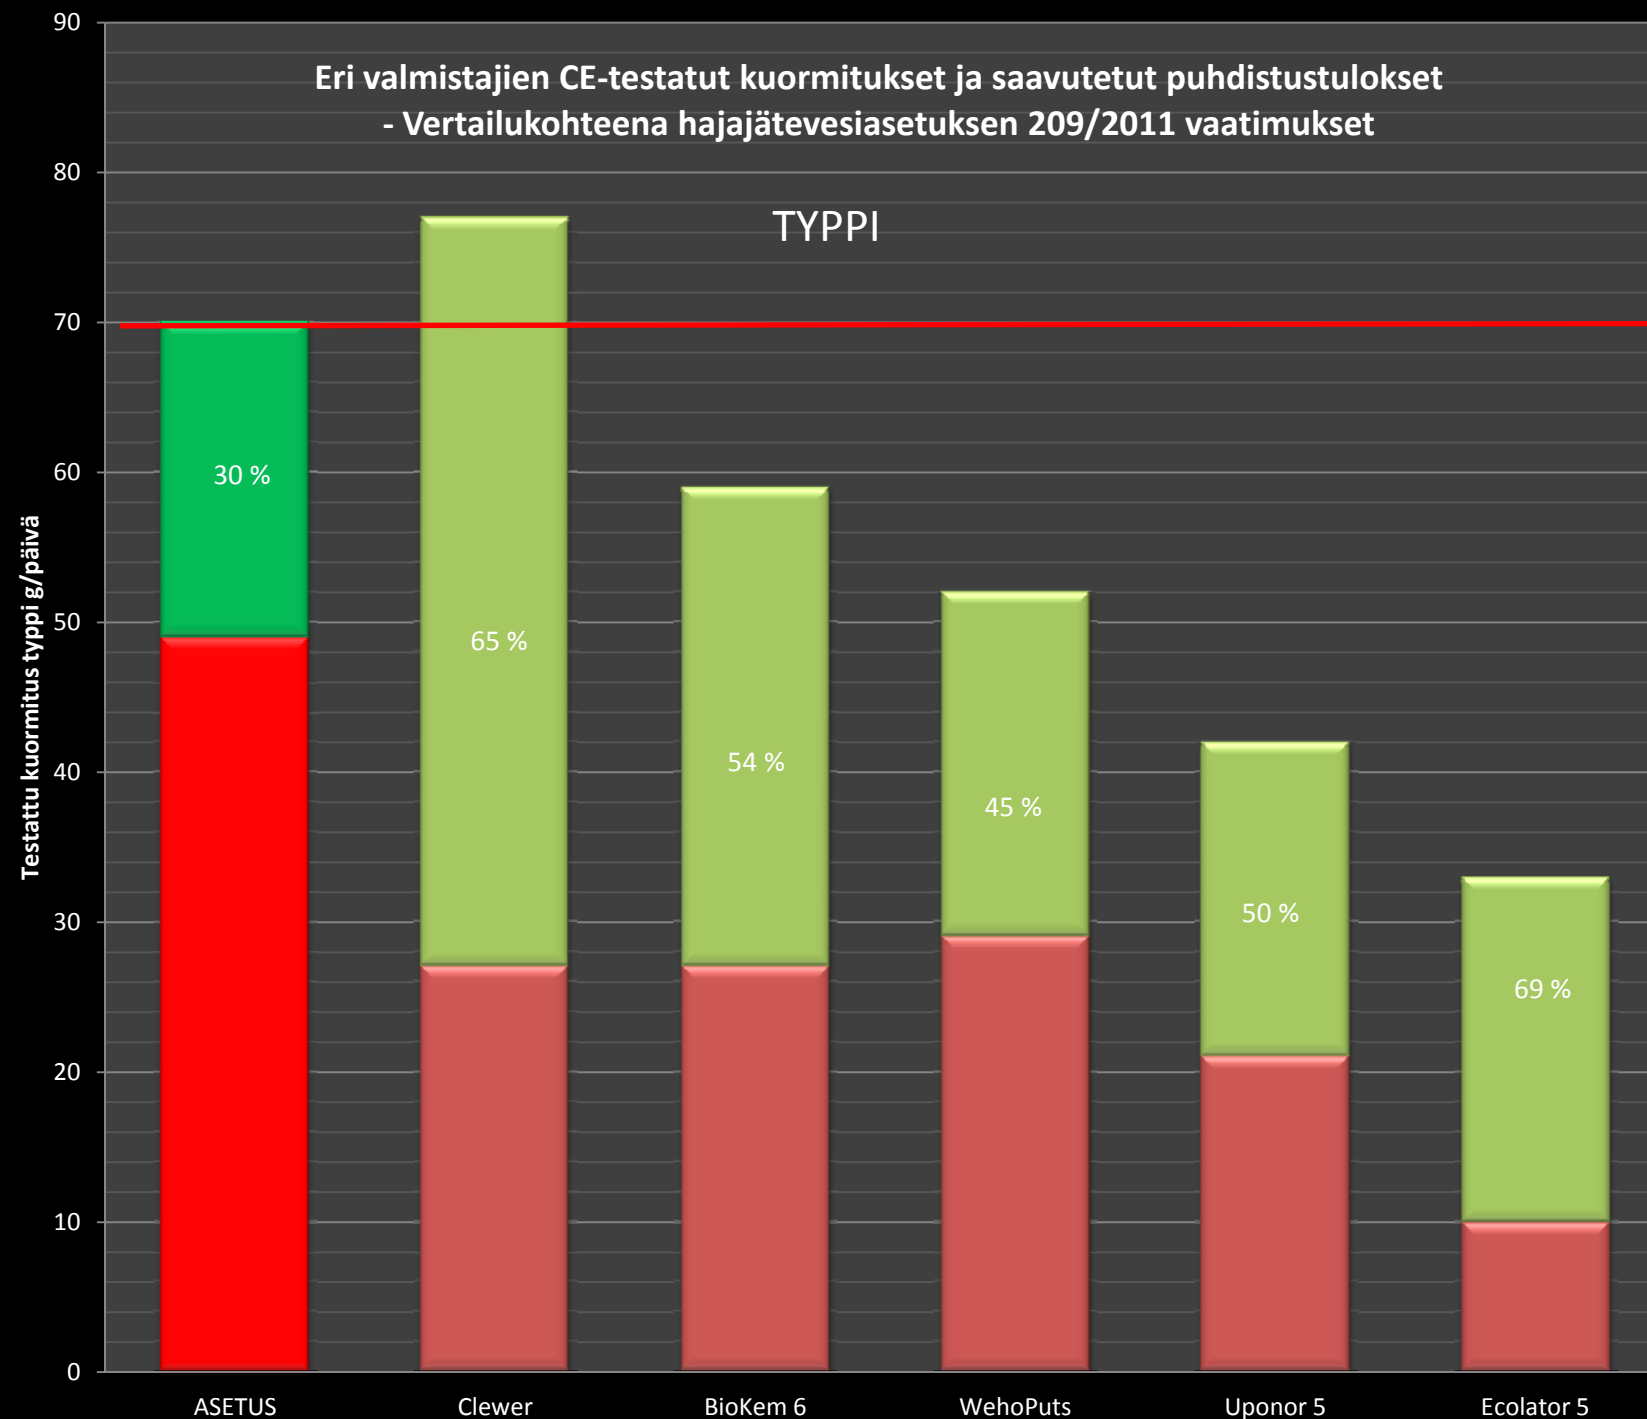

Asetuksen minimi
mitoitusvaatimus:
- 5 asukkaan
kuormitus typpi
70 g/päivä

Asetuksen minimi
puhdistusvaatimus:
Typpi 30 %

[Pilaantumiselle
herkillä alueilla
puhdistusvaatimus
on 40 %]

■ Poistuma
■ Jäämä